


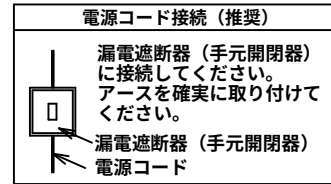
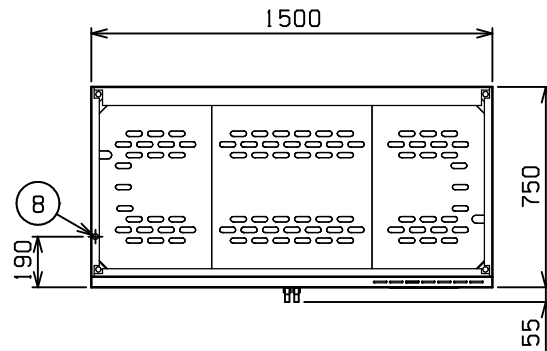


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	濕溫藏庫	MEHX-157GSD	1500×750×1800	

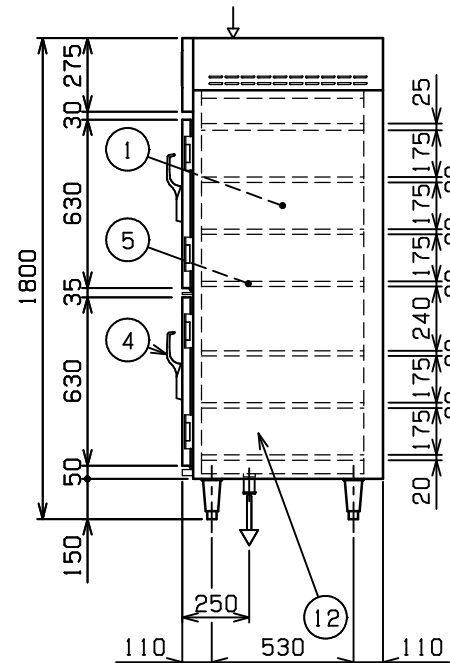

種 類	ガラス・片面扉
庫内有効寸法	1 3 5 0 (W) × 6 7 0 (D) × 1 2 1 5 (H)
扉開口部寸法	6 2 5 (W) × 5 6 5 (H)
庫内棚段数	6 段 × 2 列 (自在)
定格電源	三相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 6 . 2 k V A
定格消費電力	6 . 2 k W
必要手元開閉器容量	2 0 A
庫内ヒータ	4 . 8 k W
加湿器ヒータ	1 . 2 k W
モータ	0 . 2 k W
安全装置	過熱・空焚き防止装置
製品重量	2 6 4 k g
付属品	減圧逆止弁 (1) , 上固定金具 (2) , 下固定金具 (4)

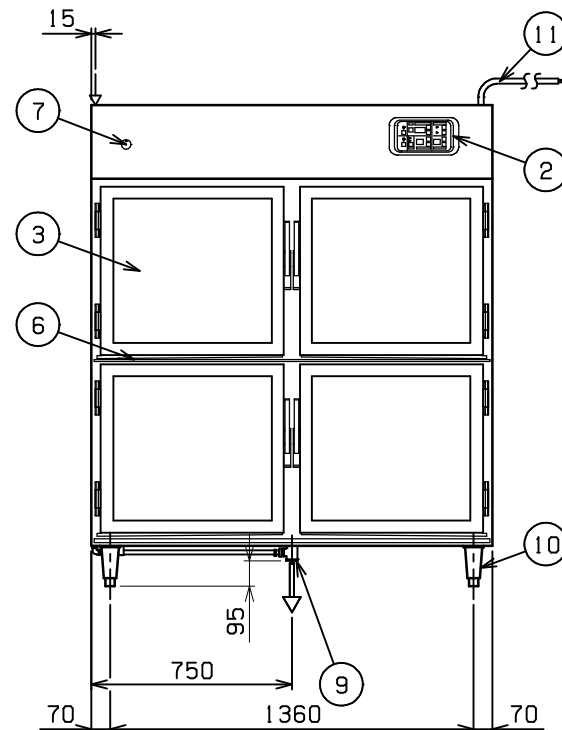

部番	品 名	材 質	備 考
1	庫 内	SUS430	断熱材付
2	操作パネル	SUS430	No. 4 仕上
3	扉	SUS430	No. 4 仕上 強化ガラス付
4	扉取手	ZDC	クロムメッキ仕上 鍵付
5	棚	SUS304	
6	シル受	SUS430	No. 4 仕上
7	ハイリミット リセットスイッチ		加湿器用
8	加湿器給水口		15A (G1/2)
9	庫内・加湿器排水口		25A (Rc1)
10	アジャスト	SUS304	調整幅：－5～＋30mm
11	電源コード		2m 3.5mm ² -4芯
12	本 体	SUS430	No. 4 仕上

可燃物などからの離隔距離（ｃｍ）			
上 方	側 方	後 方	前 方
５０以上	０以上	５以上	

※床面は不燃構造とすること。

※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3: 1/20		10211		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
				湿温蔵庫	No.