


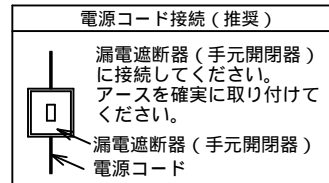
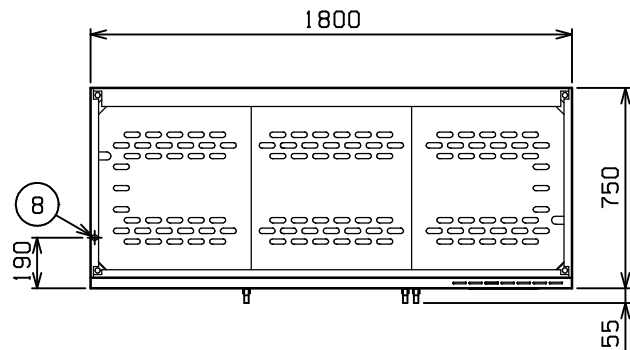


| No. | 品 名 NAME | 型 式 MODEL     | 寸 法 DIMENSION | 台数 QUANTITY |
|-----|----------|---------------|---------------|-------------|
|     | 湿温蔵庫     | MEHX - 187GSD | 1800×750×1800 |             |

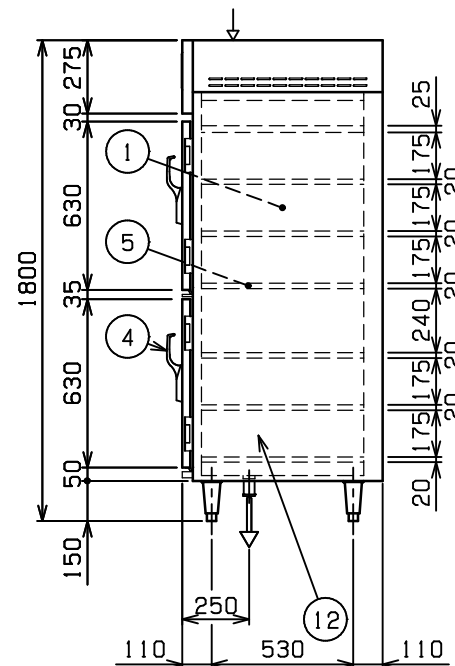

| 種 類       | ガラス・片面扉                         |
|-----------|---------------------------------|
| 庫内有効寸法    | 1650 (W) × 670 (D) × 1215 (H)   |
| 扉開口部寸法    | 475 (W) × 565 (H)               |
| 庫内棚段数     | 6段 × 3列 (自在)                    |
| 定格電源      | 三相 200V 50/60Hz 8.2kVA          |
| 定格消費電力    | 8.2kW                           |
| 必要手元開閉器容量 | 30A                             |
| 庫内ヒ・タ     | 6.0kW                           |
| 加湿器ヒ・タ    | 1.8kW                           |
| モ・タ       | 0.4kW                           |
| 安全装置      | 過熱・空焚き防止装置                      |
| 製品重量      | 307kg                           |
| 付属品       | 減圧逆止弁 (1), 上固定金具 (2), 下固定金具 (4) |

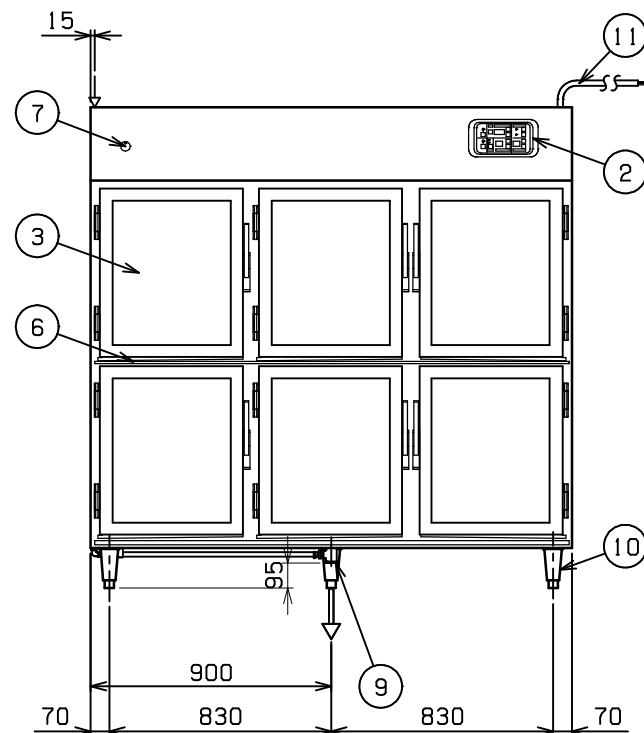

| 部番 | 品 名                | 材 質    | 備 考                        |
|----|--------------------|--------|----------------------------|
| 1  | 庫 内                | SUS430 | 断熱材付                       |
| 2  | 操作パネル              | SUS430 | No. 4 仕上                   |
| 3  | 扉                  | SUS430 | No. 4 仕上 強化ガラス付            |
| 4  | 扉取手                | ZDC    | クロムメッキ仕上 鍵付                |
| 5  | 棚                  | SUS304 |                            |
| 6  | シル受                | SUS430 | No. 4 仕上                   |
| 7  | ハイリミット<br>リセットスイッチ |        | 加湿器用                       |
| 8  | 加湿器給水口             |        | 15A (G1/2)                 |
| 9  | 庫内・加湿器排水口          |        | 25A (Rc1)                  |
| 10 | アジャスト              | SUS304 | 調整幅: -5 ~ +30mm            |
| 11 | 電源コード              |        | 2m 5.5mm <sup>2</sup> - 4芯 |
| 12 | 本 体                | SUS430 | No. 4 仕上                   |

| 可燃物などからの離隔距離 (cm) |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|
| 上 方               | 側 方 | 後 方 | 前 方 |
| 50以上              | 0以上 | 5以上 |     |

床面は不燃構造とすること。  
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に  
従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の  
設置基準に従って設置してください。  
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。